



한국건설자재시험연구원
Korea Construction Material Inspection Company

시험 성적서

시료명(생산국) : KERLITE (슬림타일)(이탈리아)

접 수 번 호 : KCM019-04525

접 수 일 자 : 2019년 07월 08일

시료 채취 장소 : -

시료 채취 일 : -

의뢰인 : 서울 송파구 삼전동 38-1

성과 이용 목적 : -

(주)진영코리아

생 산 자 : COTTO D'ESTE

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과			책임기술자			시험검사자	
			S ₁	S ₂	S ₃	자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	질량감소율 (%) (불연)	KS F ISO 1182:2016	0.0	0.0	0.0	건축품질시험기술사 01165100036G	박치선		김진석	
2	최고온도와 최종평형온도차 (K) (불연)	KS F ISO 1182:2016	1.6	1.4	1.9					

[일반분야]

2019년 08월 13일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험성적서




시료명(생산국) : KERLITE (슬림타일)(이탈리아)

접수일자 : 2019년 07월 08일

접수번호 : KCM019-04525

생산자 : COTTO D'ESTE

불연성 시험 결과

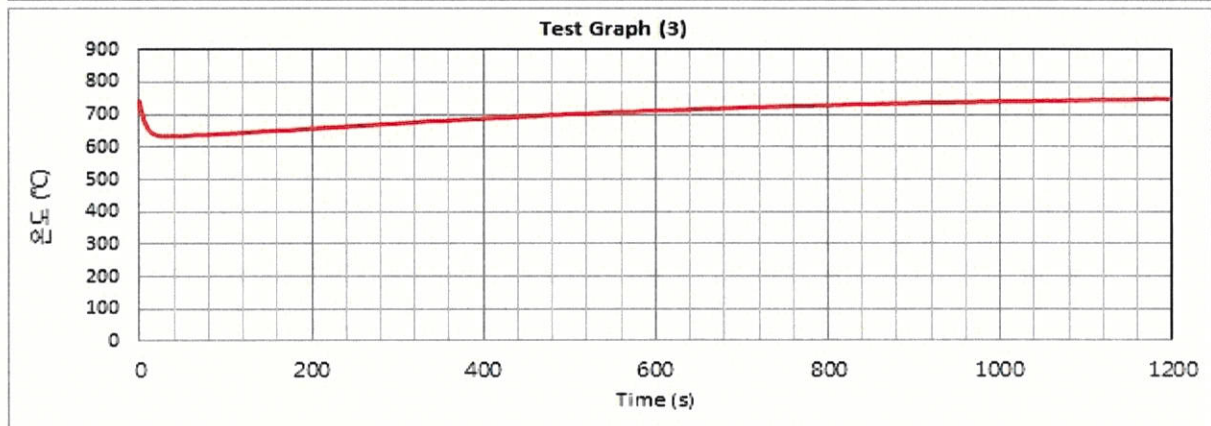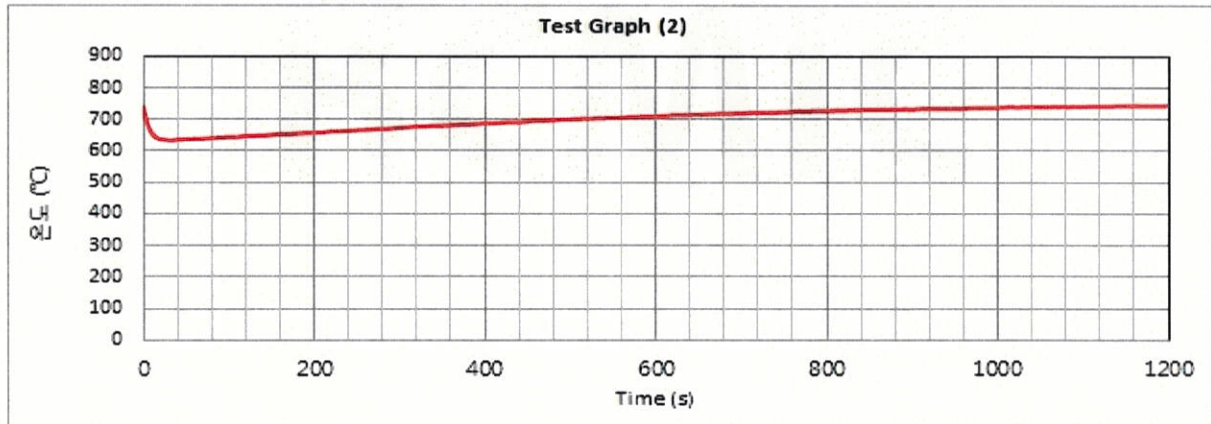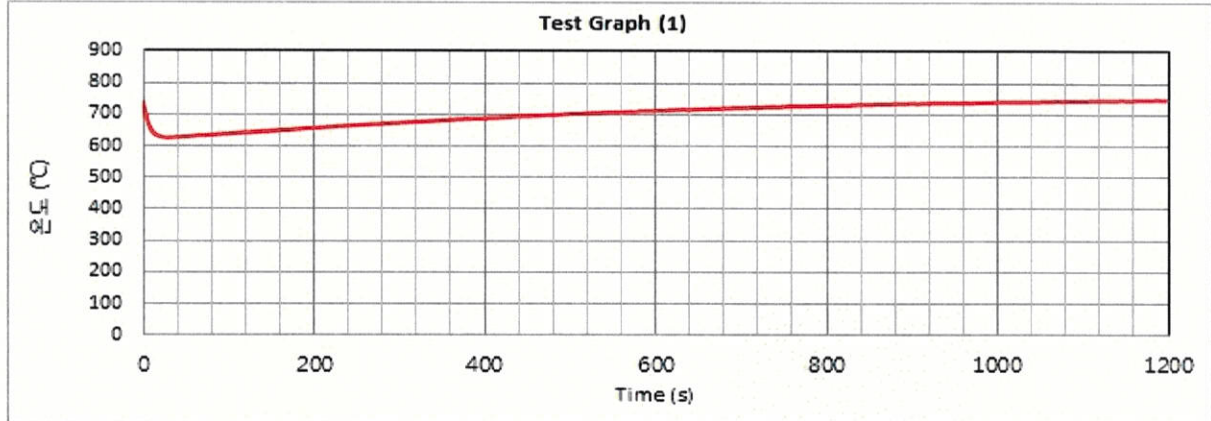

시험 성적서

시료명(생산국) : KERLITE (슬림타일) (이탈리아)

접수일자 : 2019년 07월 08일

접수번호 : KCM019-04525

생산자 : COTTO D'ESTE

시험 조건

시험 항목	물연성 시험		
	1	2	3
인용규격	KS F ISO 1182 : 2016		
표준 시험방법과의 차이	시험편 3개, 시험시간 20분 (국토교통부고시 2018-771호)		
시험체 도착일	2019년 7월 8일		
샘플링	의뢰자 제공		
시험편 구성	KERLITE (슬림타일)		
지름(mm)	Ø45	Ø45	Ø45
두께(mm)	49.02	48.85	49.22
단위면적당 질량(g/cm ²)	2.31	2.31	2.31
물뿜 지속시간(s)	0	0	0
양생조건	온도 : (23 ± 2) °C, 상대습도 : (50 ± 5) % 항량 후 온도 : (60 ± 5) °C, 시간 : 24 h		
시험일자	2019년 8월 8일		
교정결과	기준에 적합		
판측사항	-		

시험편 사진

